




Service




25925000 /
25947000 /
25987000




96785000




26204000









26192000



29912000

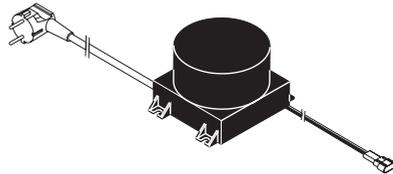

29940000

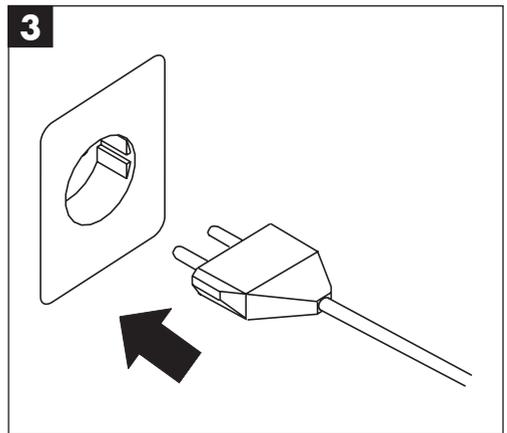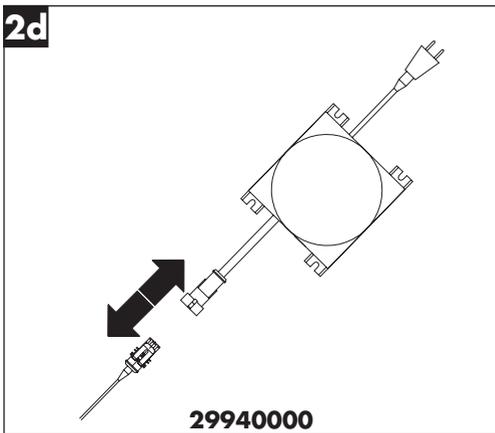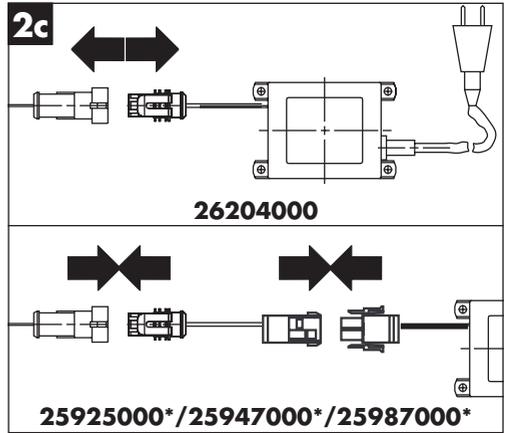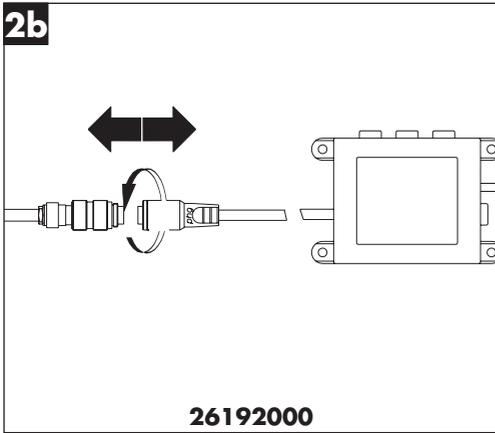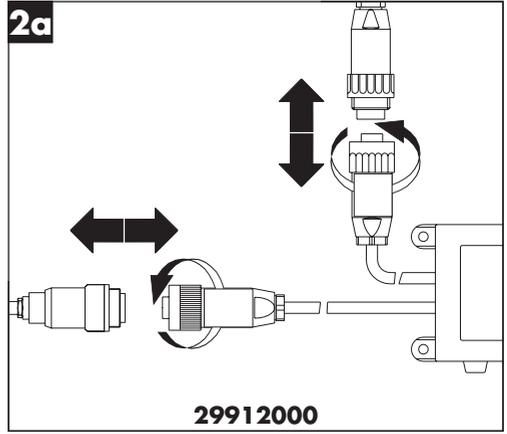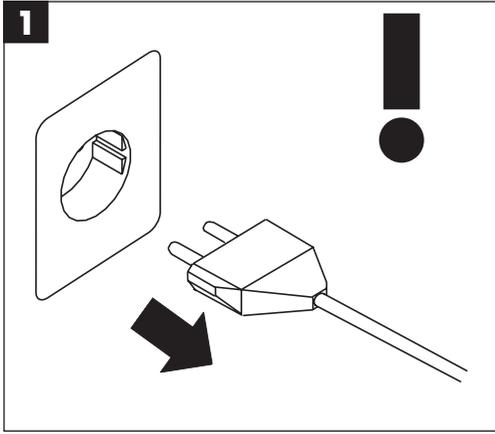

D Der Trafo muß in Schutzzone 3, im öffentlichen Bereich außerhalb der Schutzzone 3 aufgestellt werden. VDE 100 beachten. Der Trafo muß jederzeit zugänglich sein. Eine beschädigte Anschlußleitung kann nicht ersetzt werden; der Trafo darf nicht mehr betrieben werden.

Kabel miteinander verbinden:

Achtung!

Trafo spannungsfrei schalten.

Wichtig:

Erst Steckkupplungen verbinden, dann Netzstecker einstecken.

*Besitzt das Leerrohr einen kleineren Innendurchmesser als 25 mm, so muss das Kabel nach dem Trafo fachgerecht getrennt, durch das Leerrohr durchgeführt und wieder fachgerecht montiert werden. Die Trennung muss im Schutzbereich 3, im öffentlichen Bereich außerhalb des Schutzbereiches 3 ausgeführt werden.

GB The transformer must always be accessible. We do not replace connection cable which has been damaged during installation. Never operate the transformer when the cable is damaged.

Make cable connections:

Warning!

Disconnect from power supply.

Important:

Assemble socket then connect plug.

*If the inside diameter of the wiring conduit is less than 25 mm, the cable after the transformer must be cut professional, pushed through the wiring conduit and assembled professional. This must be placed in protection zone 3, in public areas out of protection zone 3.

F Le transfo doit pouvoir être accessible à tout moment. Un câble endommagé ne peut être remplacé, le transfo ne doit plus être utilisé.

Reliez les câbles:

Attention!

Débranchez le transformateur.

Important:

Reliez d'abord les fiches de raccordement et insérez ensuite la prise de courant.

*Si la gaine possède un diamètre intérieur inférieur à 25 mm, dans ce cas, couper le câble du transfo, tirer le à travers la gaine et raccorder le de nouveau selon les règles de l'art. La séparation doit être réalisée dans le volume 3 de sécurité et dans les collectivités hors du volume 3 de sécurité.

I Il trasformatore deve essere sempre accessibile. Un cavo di collegamento danneggiato non può essere sostituito ed il trasformatore non potrà più essere messo in funzione.

Collegare i cavi:

Attenzione!

Il trasformatore cambia la tensione da alternata in continua.

Importante:

prima collegare i cavi e successivamente inserire la spina nella presa di corrente.

*Se il tubo vuoto possiede un diametro interno inferiore a 25mm, allora il cavo dopo il trasformatore deve essere staccato a regola d'arte, passato all'interno del tubo vuoto e collegato nuovamente a regola d'arte. La separazione elettrica va eseguita nella zona di protezione 3, nell'area pubblica invece al di fuori della zona di protezione 3.

E El transformador debe tener acceso fácil. El cable de conexión no puede ser reparado. En caso de rotura deberá cambiarse por completo.

Unir cables:

Atención!

El transformador debe estar desconectado al unir los cables!

Importante:

Primeramente unir las conexiones, después enchufar a la red.

* Si el diámetro interior del conducto del cable es menor de 25 mm, el cable detrás del transformador debe ser cortado profesionalmente, empujado a través del conducto y engachado profesionalmente. Éste debe de colocarse en la zona de protección 3, en zonas públicas fuera de la zona de protección 3.

hansgrohe

AXOR | PHÄRO

Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com